

Pfadfunktionstext

\$(MD_MACROS)\SIEMENS\SINAMIC\Motore\1PH7_Motor.ems

=SIEMENS+3SB3/4

2

			Datum	28.10.2009	<PROJKETBESCHREIBUNG>	BET Elektrotechnik	1PH7 Motor	xxxx	= SINAMIC	
			Bearb.	BET					+ MOTORE	
			Gepr.							
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch			R - 8xxxxx	Blatt 1
										Blatt 336

BET Elektrotechnik

57234 Wilnsdorf
+49 (0) 2737 93236

1PH7 Motor


xxxx

= SINAMIC
+ MOTORE

R - 8xxxxx

Blatt 1


Blatt 336

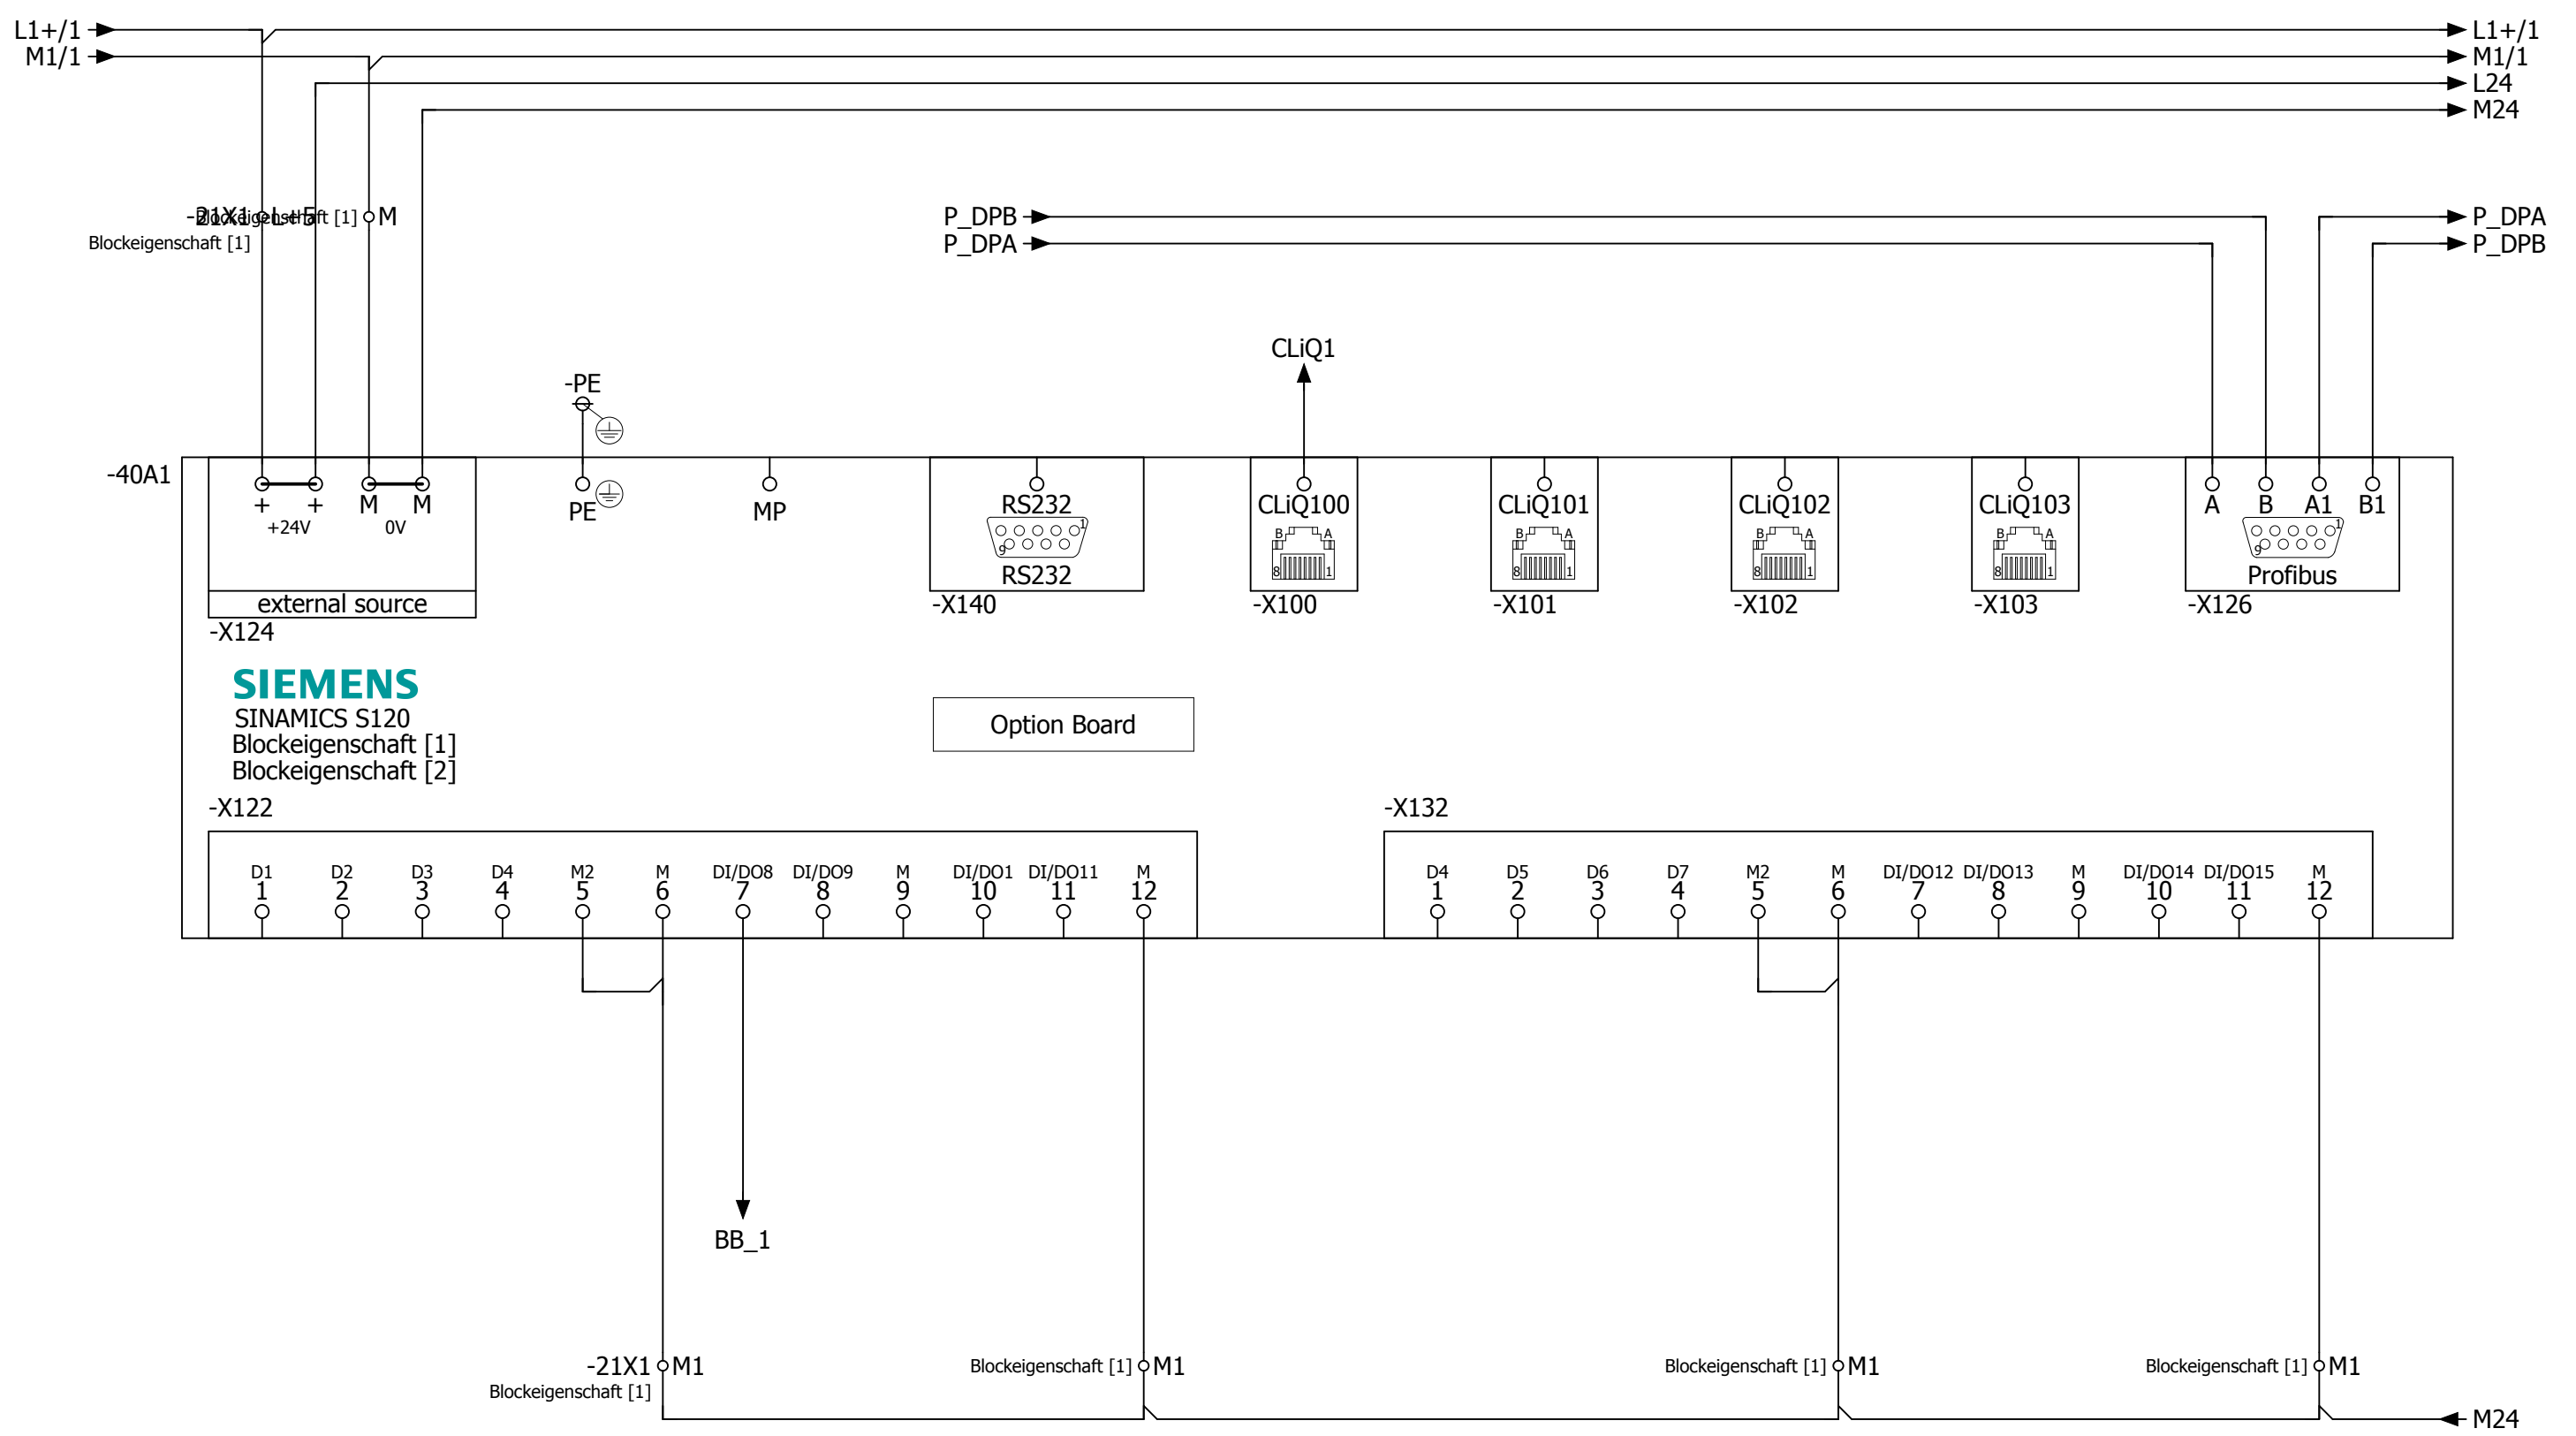

\$(MD_MACROS)\SIEMENS\SINAMIC\S120\Control_Unit_CU320.ems


Datum	27.10.2009	<PROJKETBESCHREIBUNG>	BET Elektrotechnik	CU320	xxxx	= SINAMIC + S120	Blatt 1
Bearb.	KFM						
Gepr.							
Änderung	Datum	Name	Urspr	Ersatz von	Ersetzt durch	R - 8xxxxx	Blatt 336

57234 Wilnsdorf
+49 (0) 2737 93236

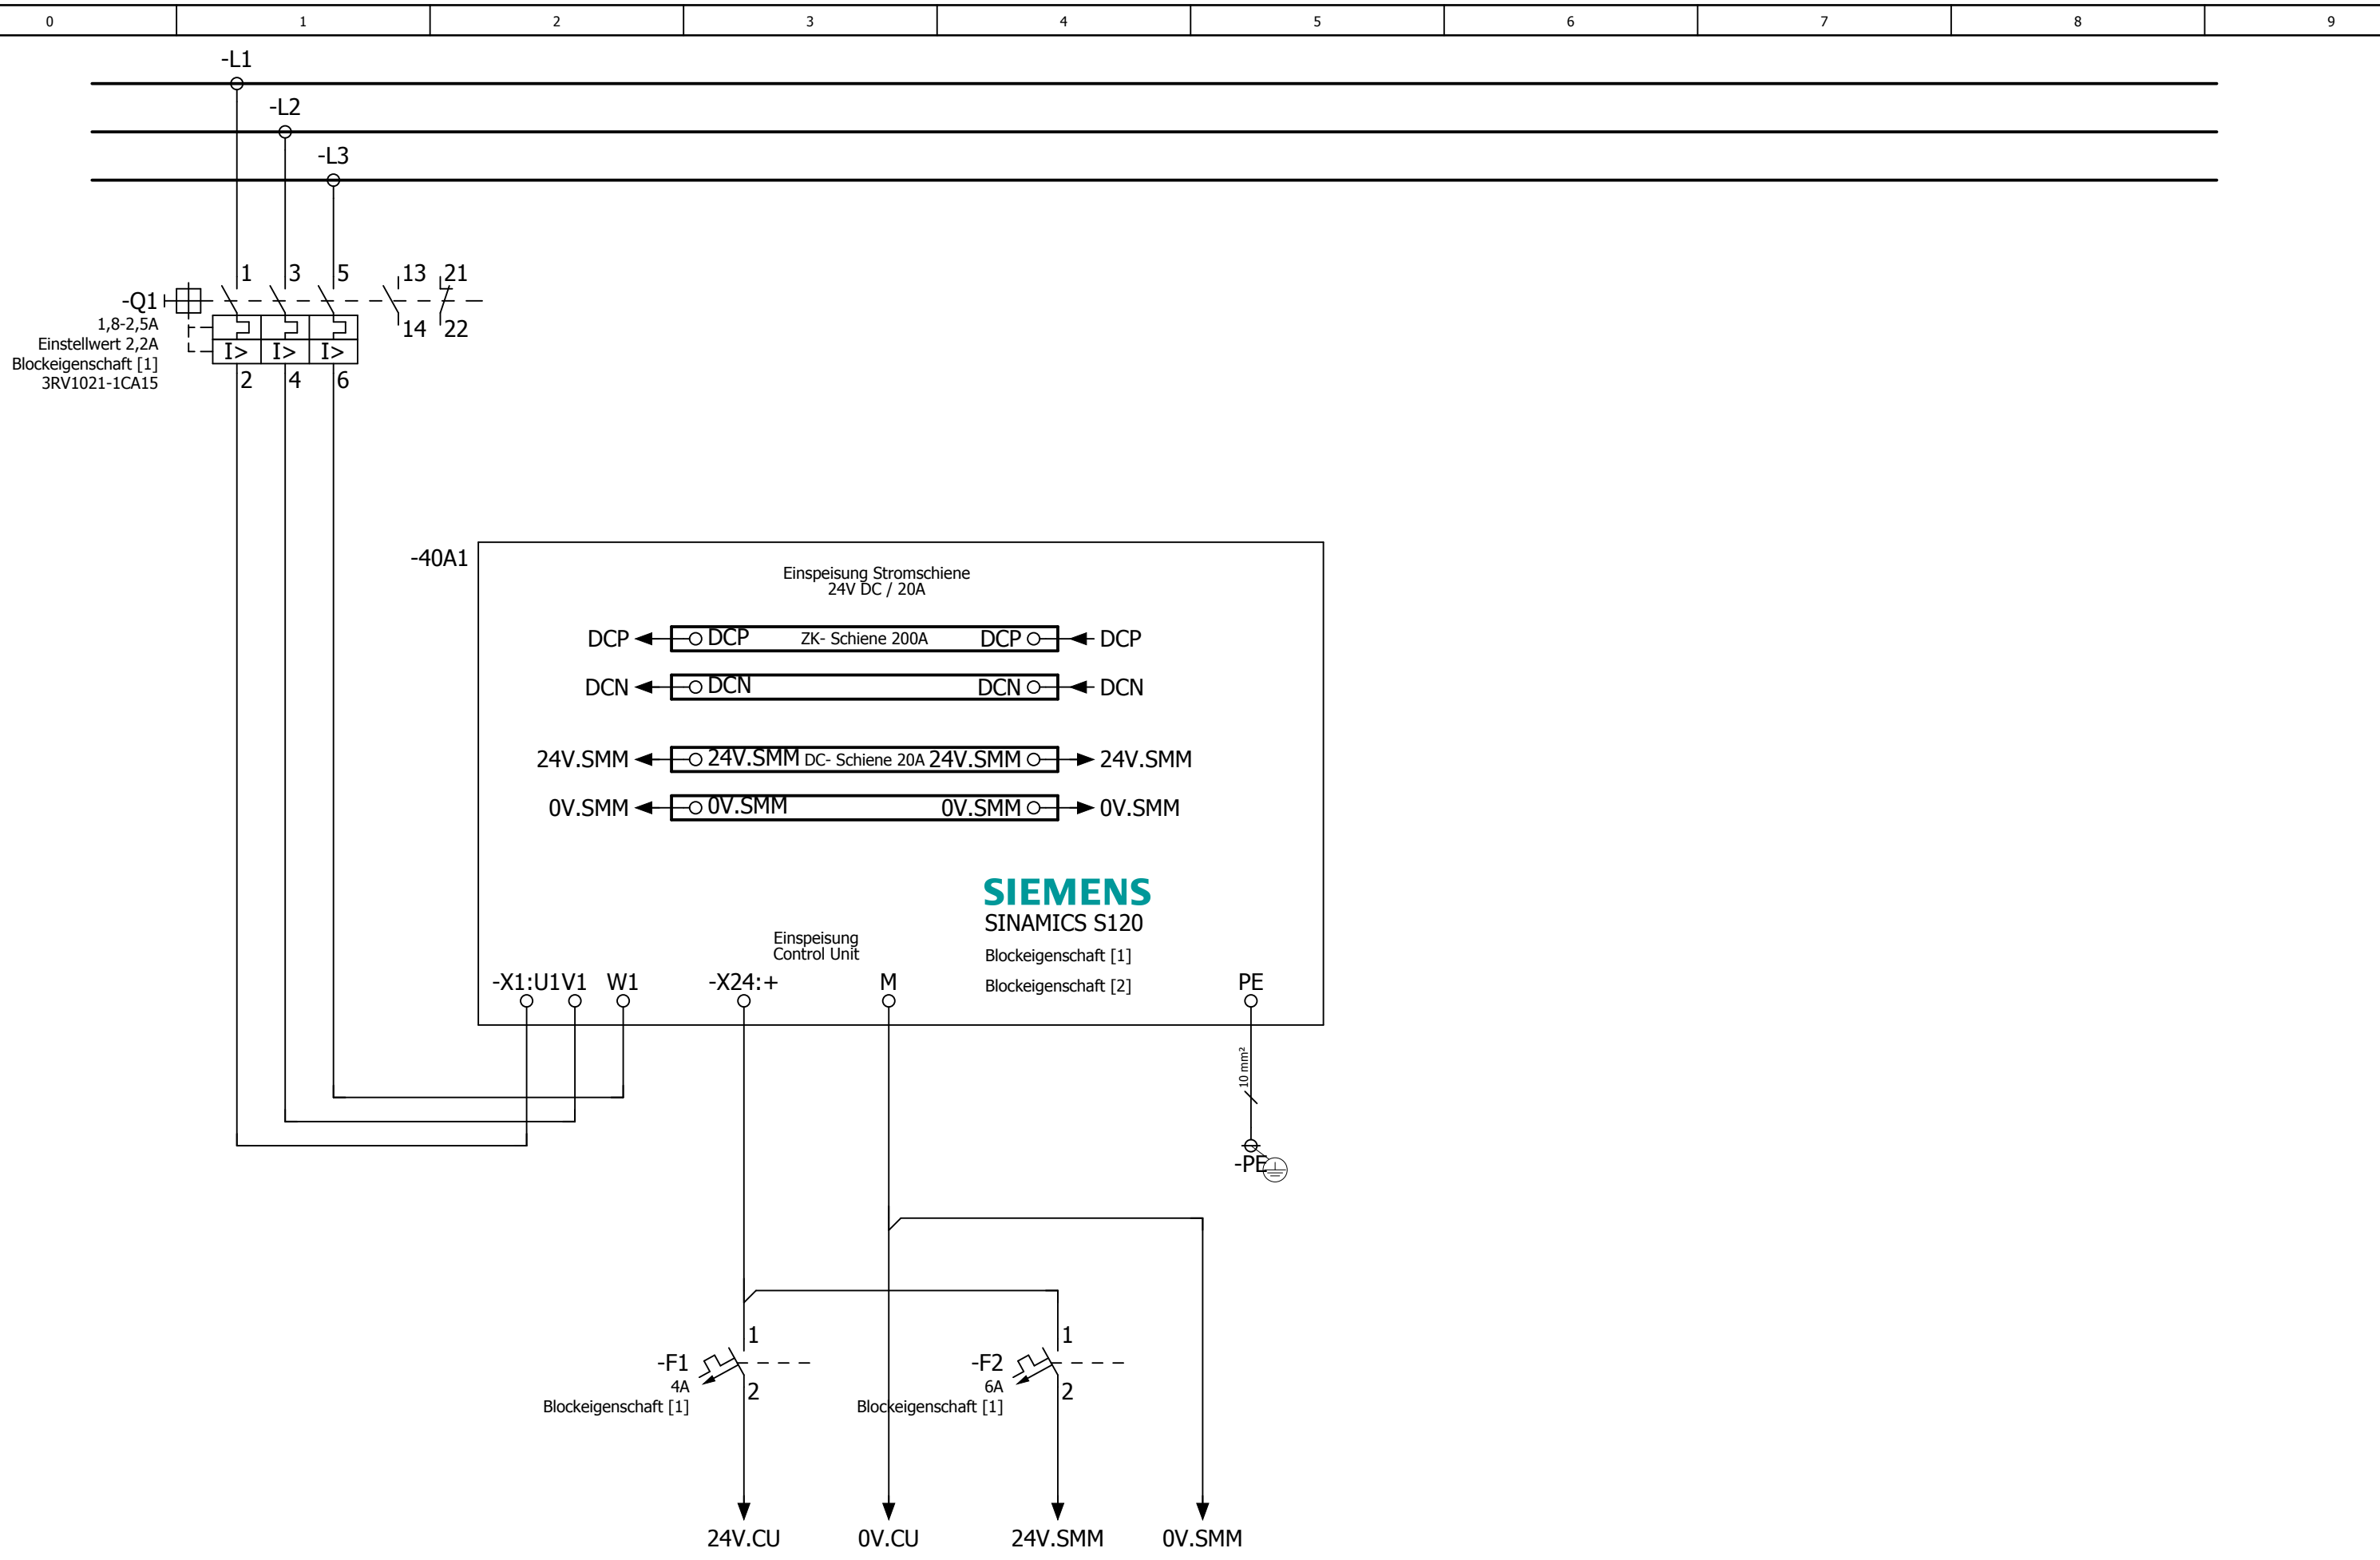

\$(MD_MACROS)\SIEMENS\SINAMIC\S120\Control_Supply_Modul.ems


1				Datum 27.10.2009		<PROJKT BESCHREIBUNG>		BET Elektrotechnik		Control Supply Modul		xxxx		= SINAMIC	
				Bearb. KFM				57234 Wilsdorf						+ S120	
				Gepr.				+49 (0) 2737 93236				R - 8xxxxx		Blatt 2	
Änderung	Datum	Name	Urspr	Ersatz von		Ersetzt durch								Blatt 336	

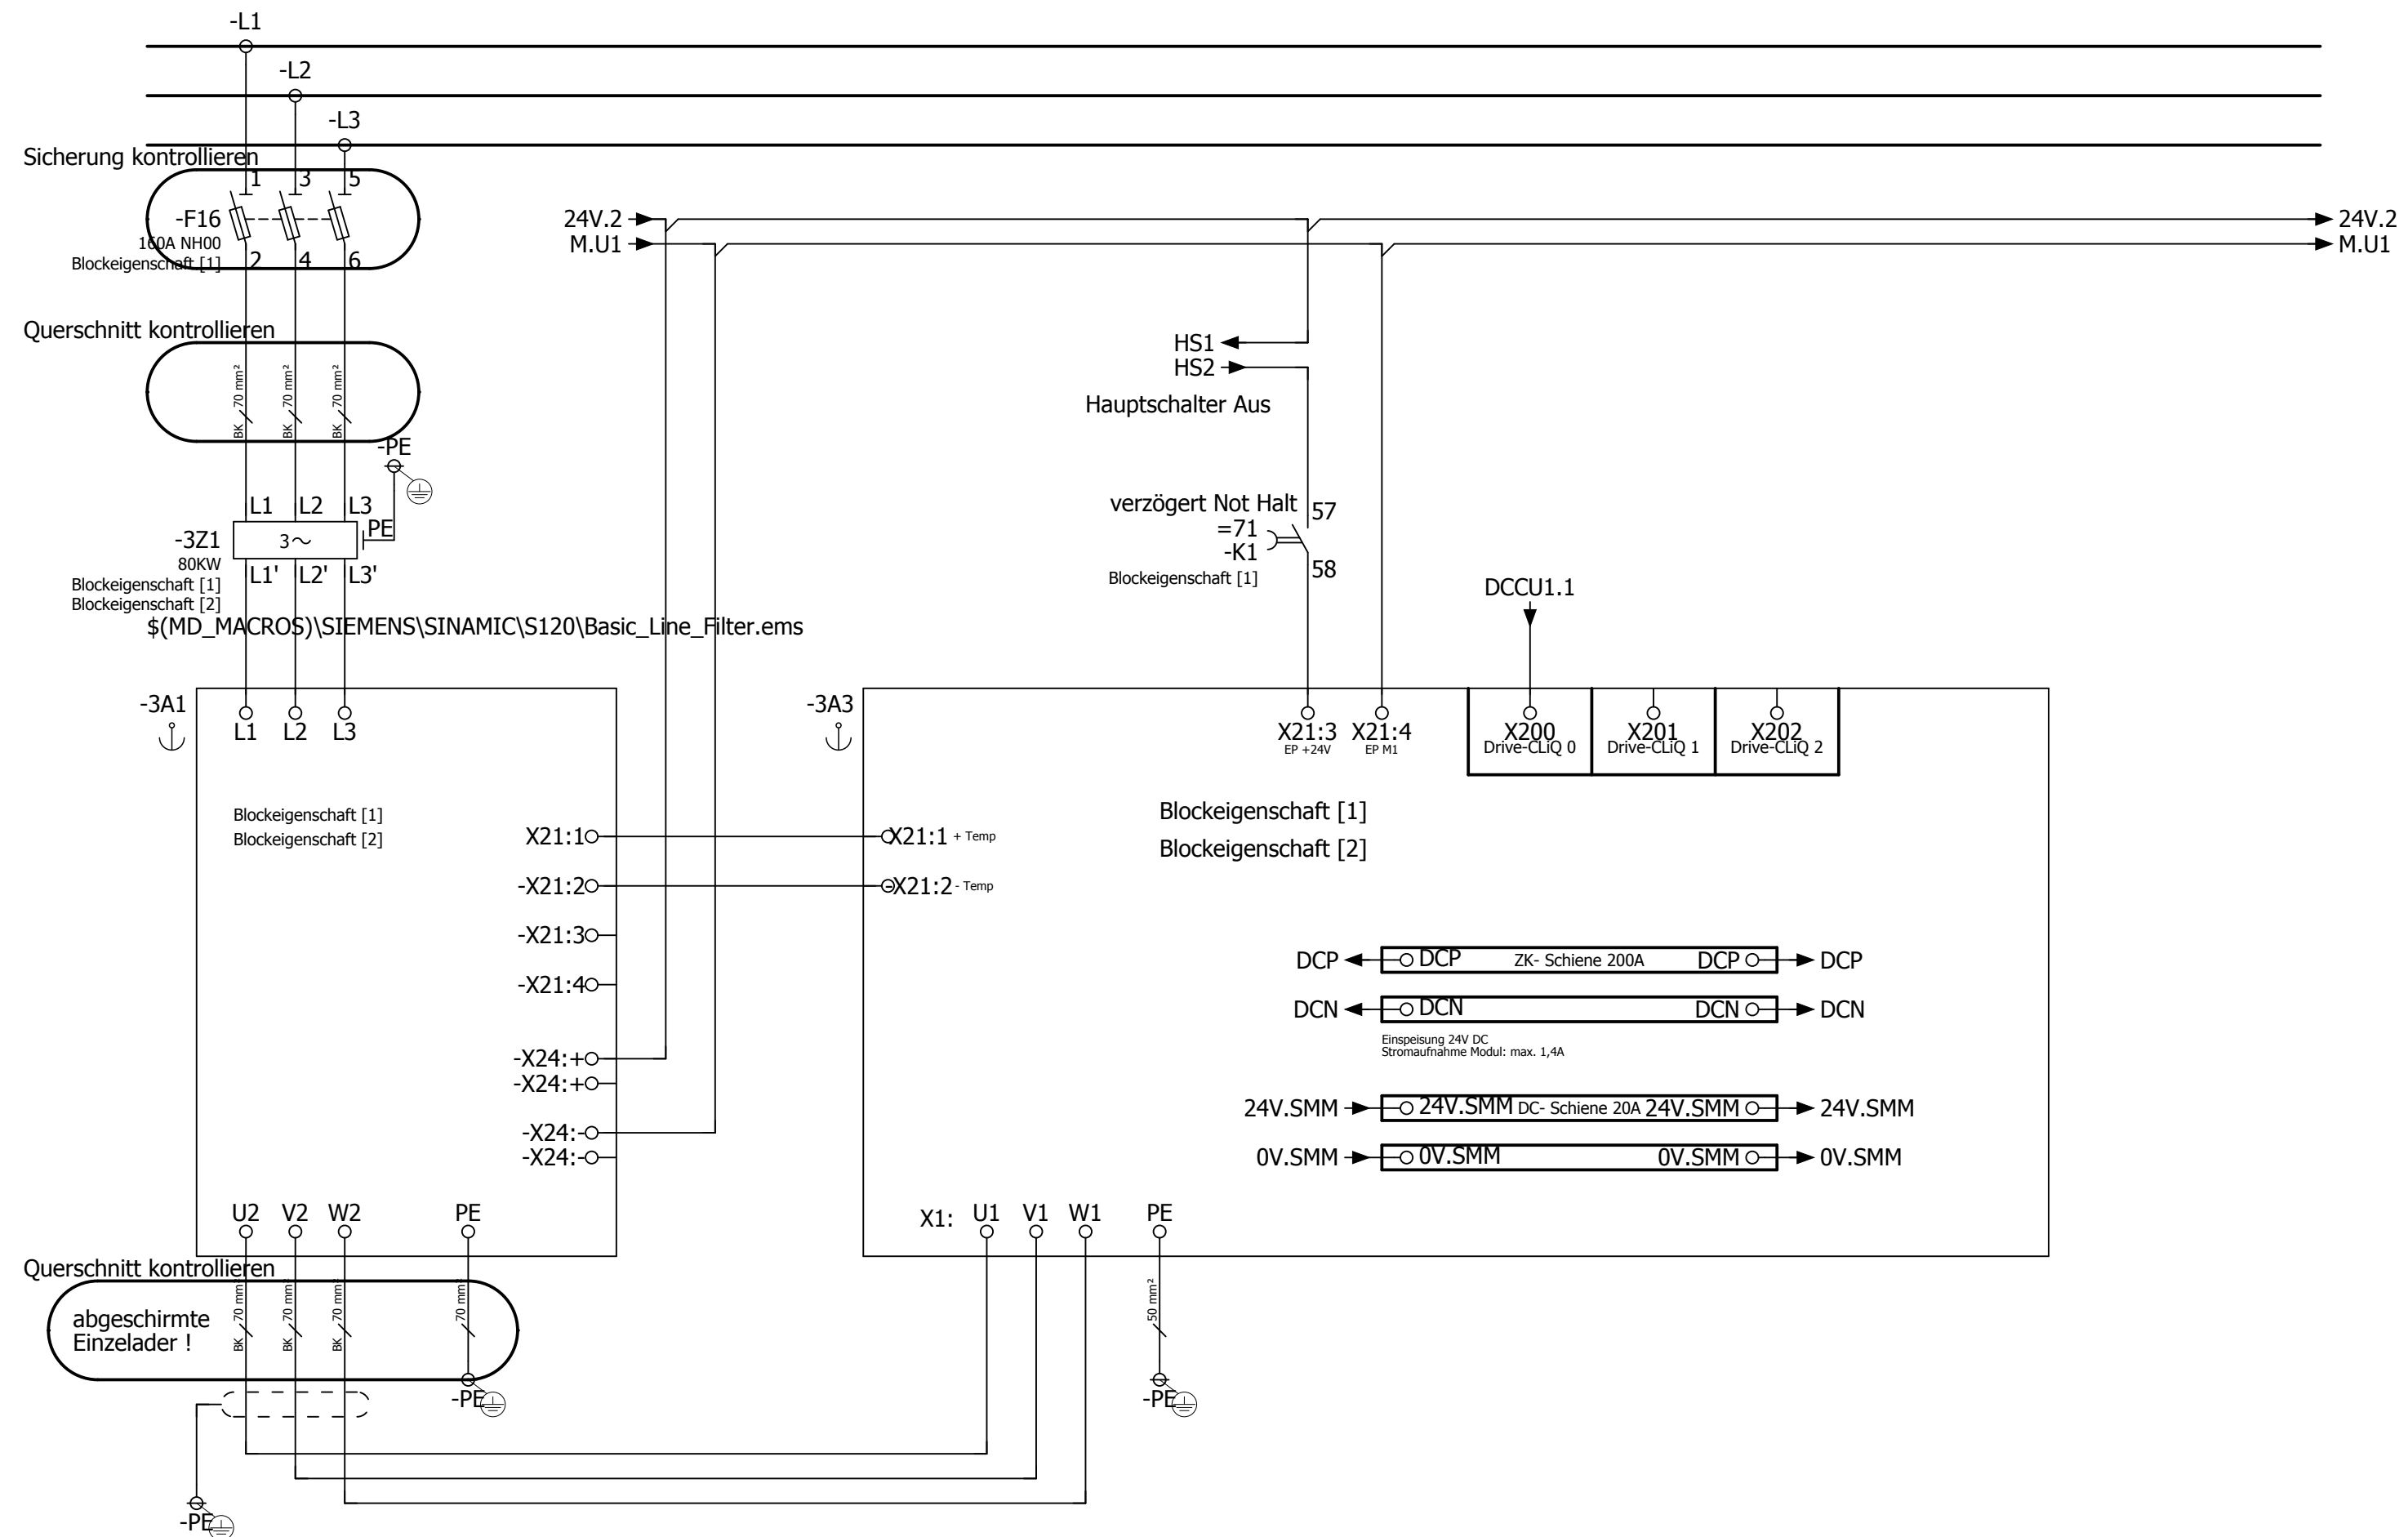

\$(MD_MACROS)\SIEMENS\SINAMIC\S120\Active_line_modul.ems \$(MD_MACROS)\SIEMENS\SINAMIC\S120\Active_interface_modul.ems.ems


\$(MD_MACROS)\SIEMENS\SINAMIC\S120\S120_einspeisung_komplett.ems

2		Datum 27.10.2009		<PROJKT BESCHREIBUNG>		BET Elektrotechnik		Active Line Modul		xxxx		= SINAMIC	
		Bearb. KFM											
		Gepr.										Blatt 3	
Änderung		Datum		Name		Urspr		Ersatz von		Ersetzt durch		Blatt 336	

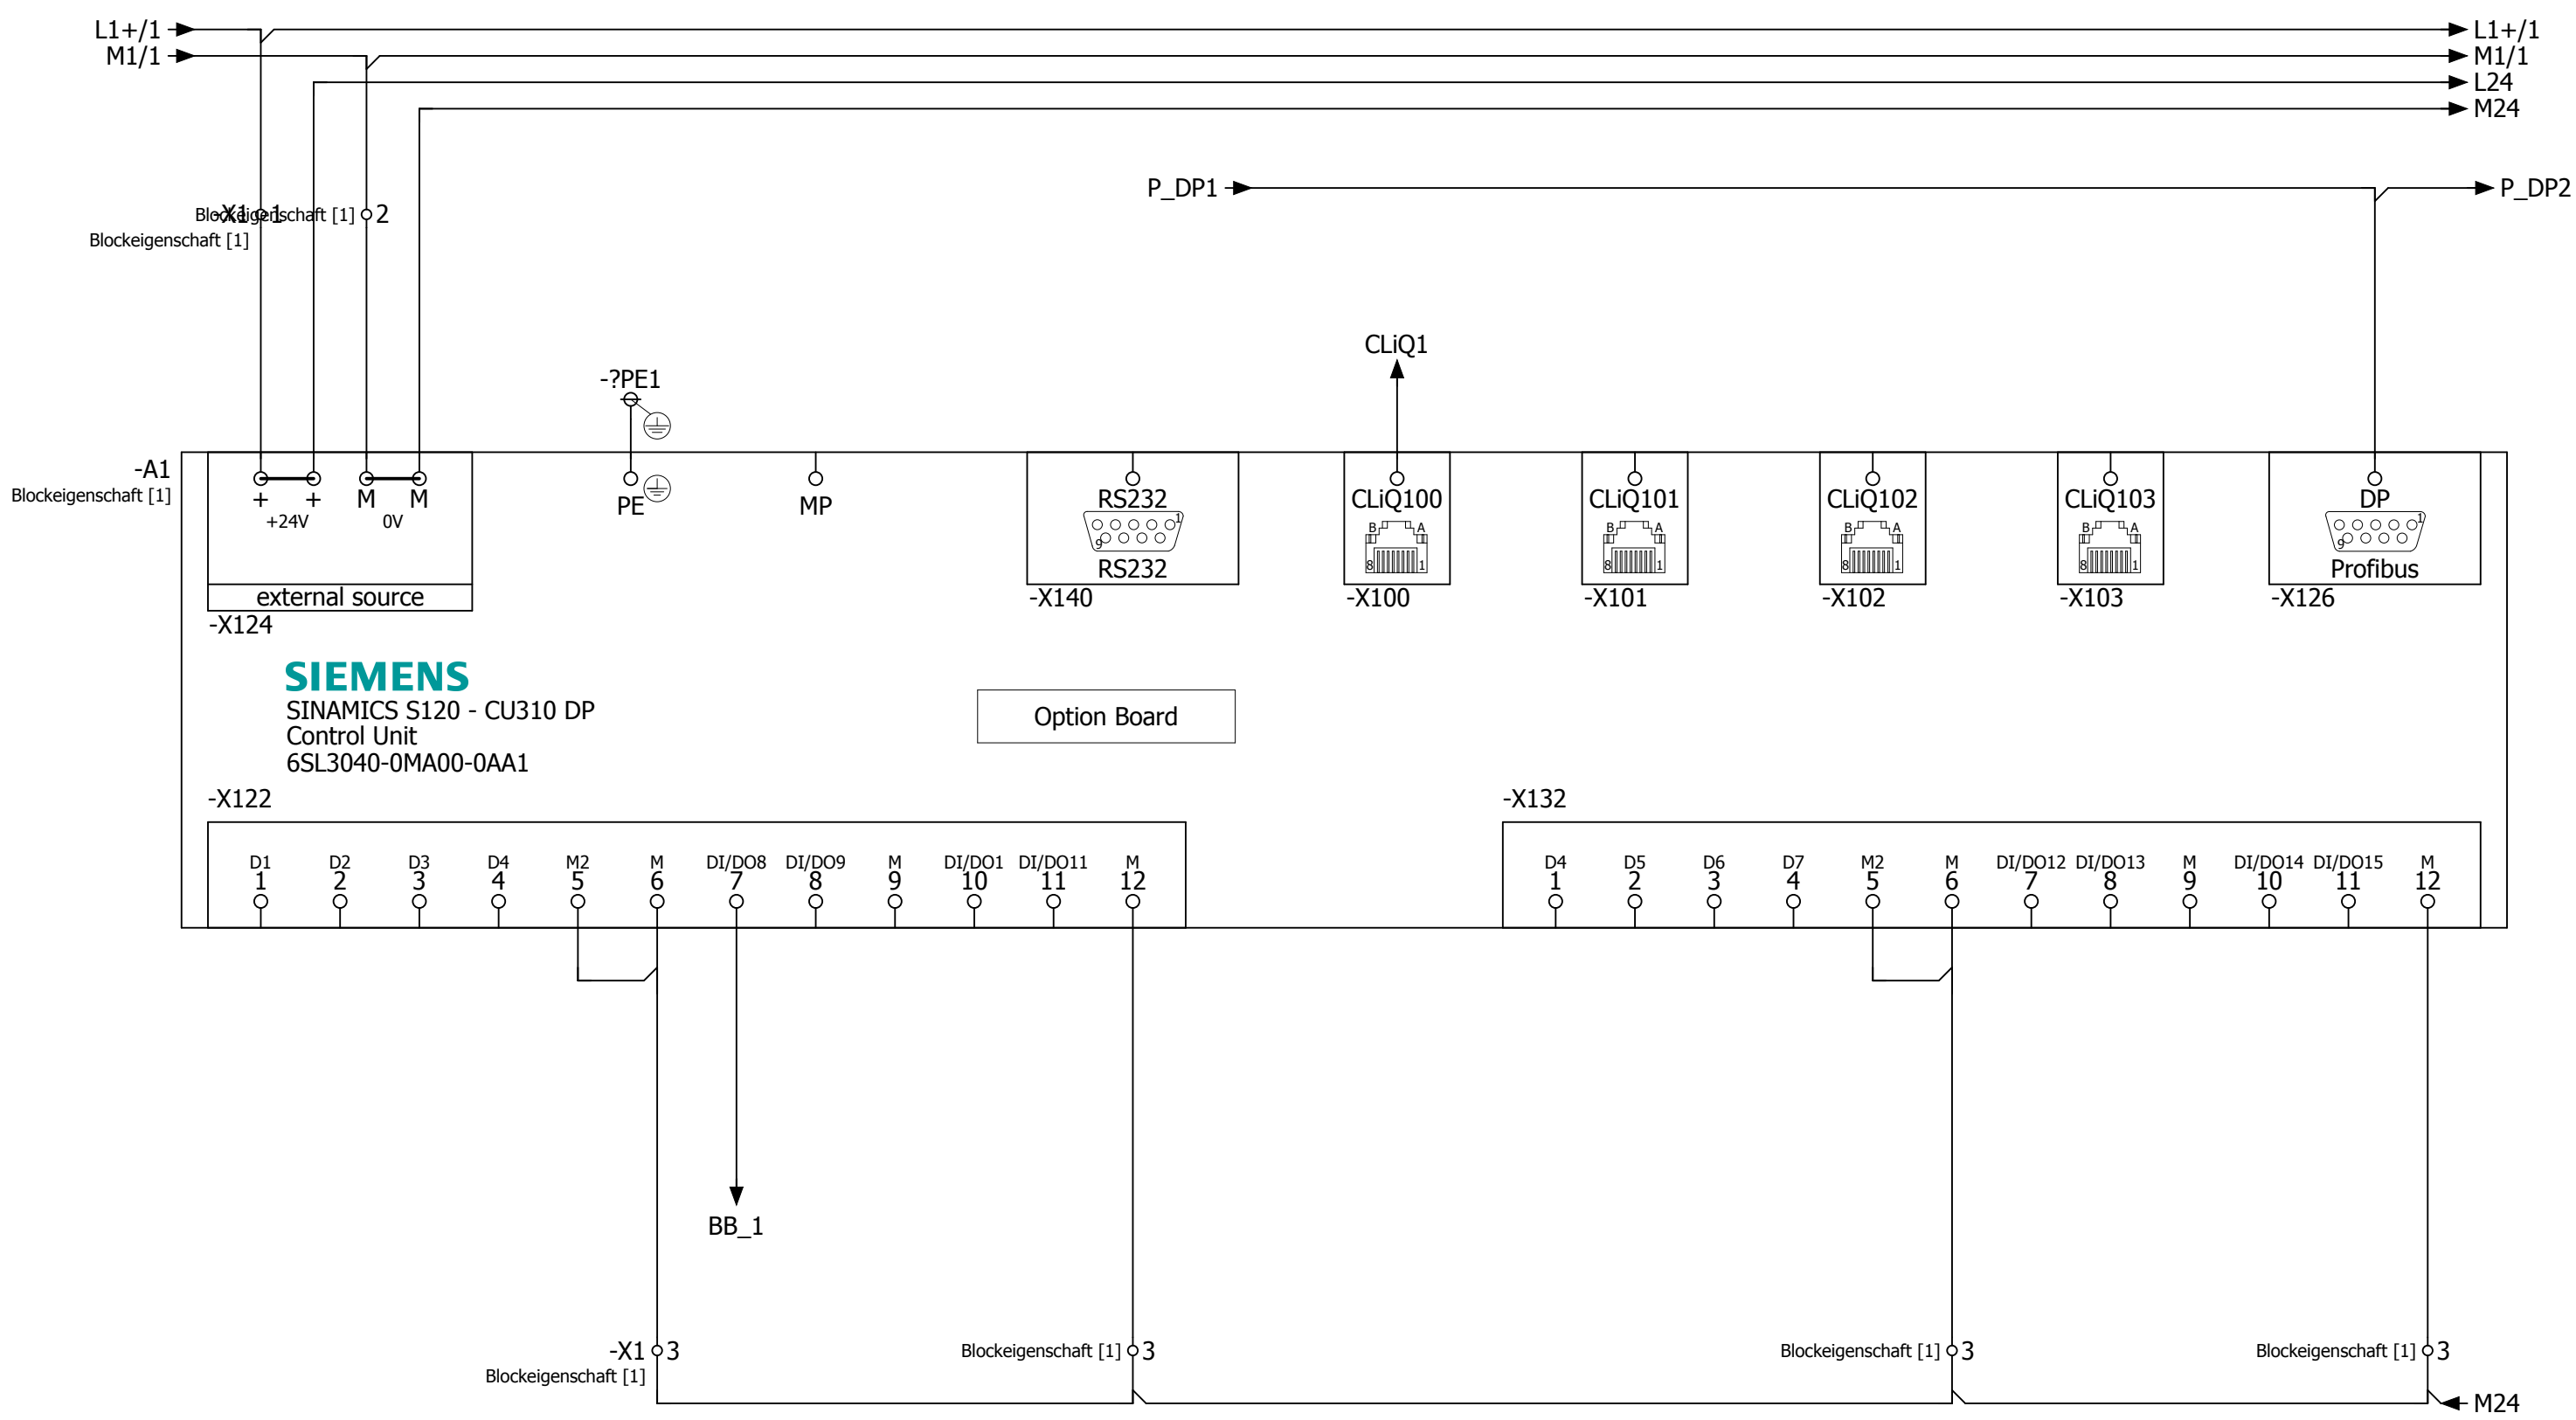


\$(MD_MACROS)\SIEMENS\S120\6SL3040-0MA00-0AA1.ems

		Datum	27.10.2009	<PROJKTBSCHREIBUNG>		BET Elektrotechnik	SINAMICS S120 CU320	xxxx	= SINAMIC	
		Bearb.	KFM						+ S120	
		Gepr						R - 8xxxxx		Blatt 40
Änderung	Datum	Name	Urspr	Ersatz von	Ersetzt durch					Blatt 336

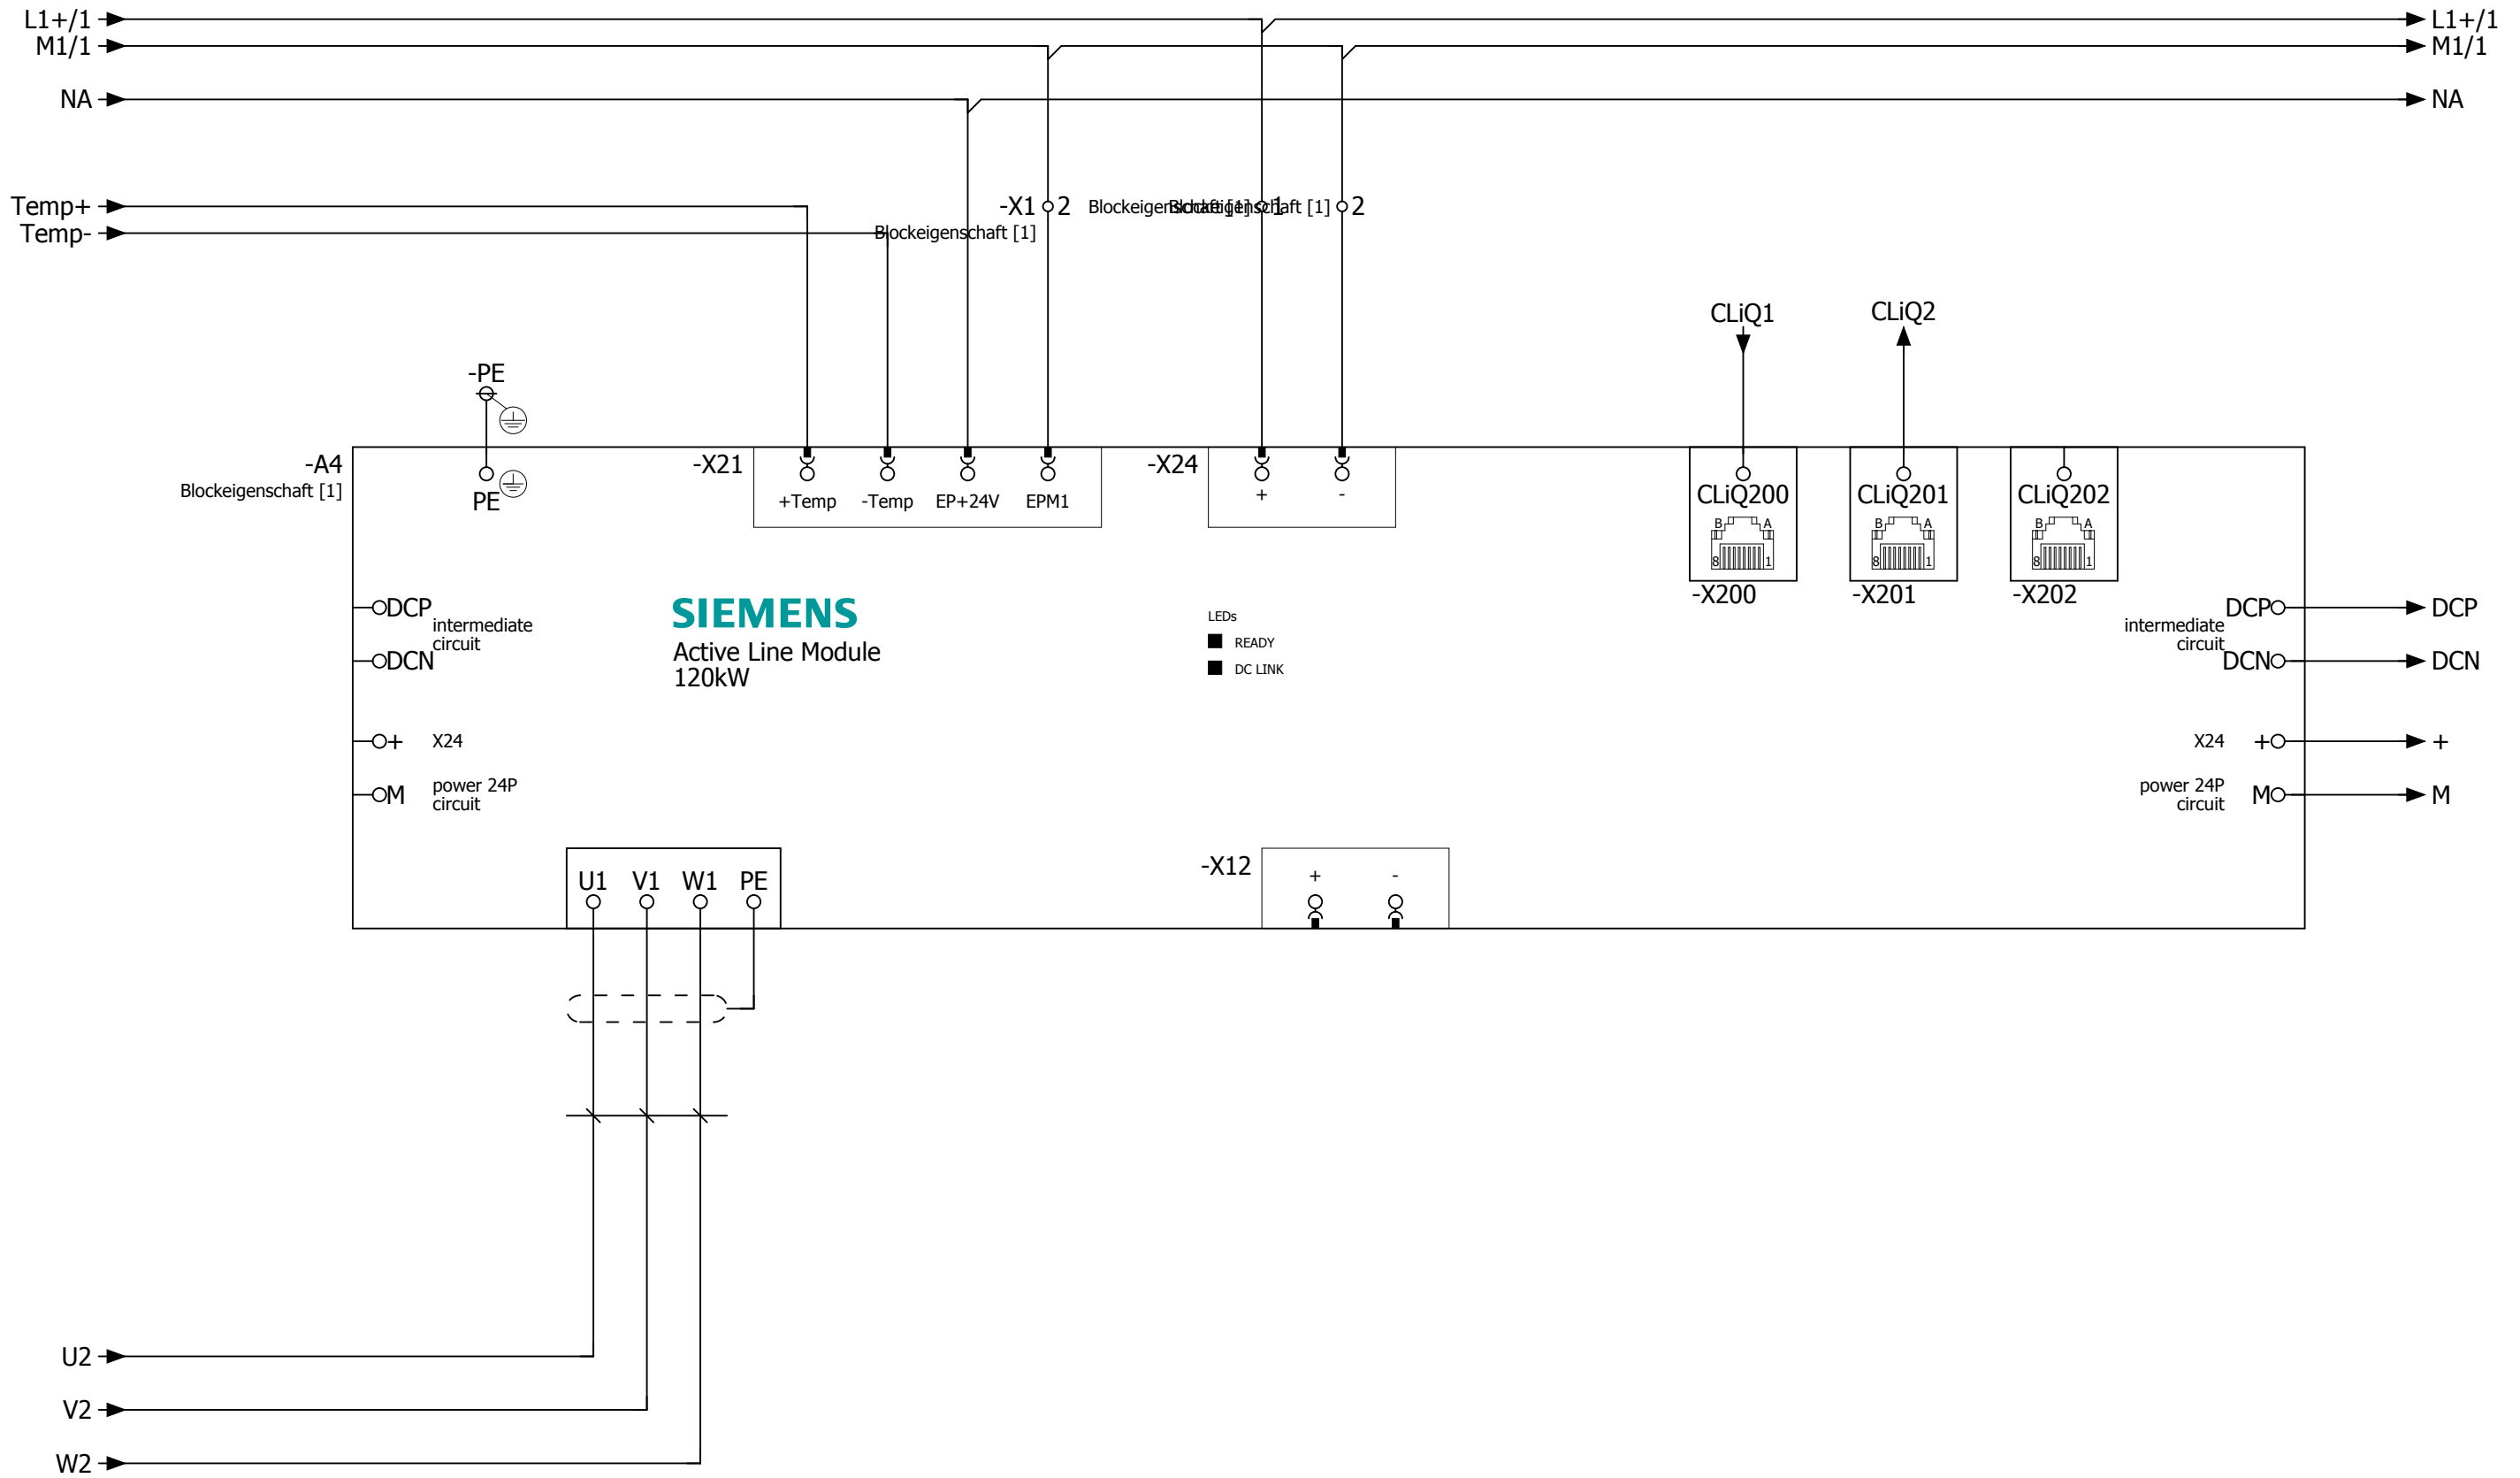


\$(MD_MACROS)\SIEMENS\S120\6SL3130-7TE31-2AA3.ems

Datum	27.10.2009	<PROJKTBSCHREIBUNG>	BET Elektrotechnik	SINAMICS S120 Active Line Module	xxxx	= SINAMIC + S120
Bearb.	KFM					
Gepr						
Änderung	Datum	Name	Urspr	Ersatz von	Ersetzt durch	R - 8xxxxx
						Blatt 43
						Blatt 336

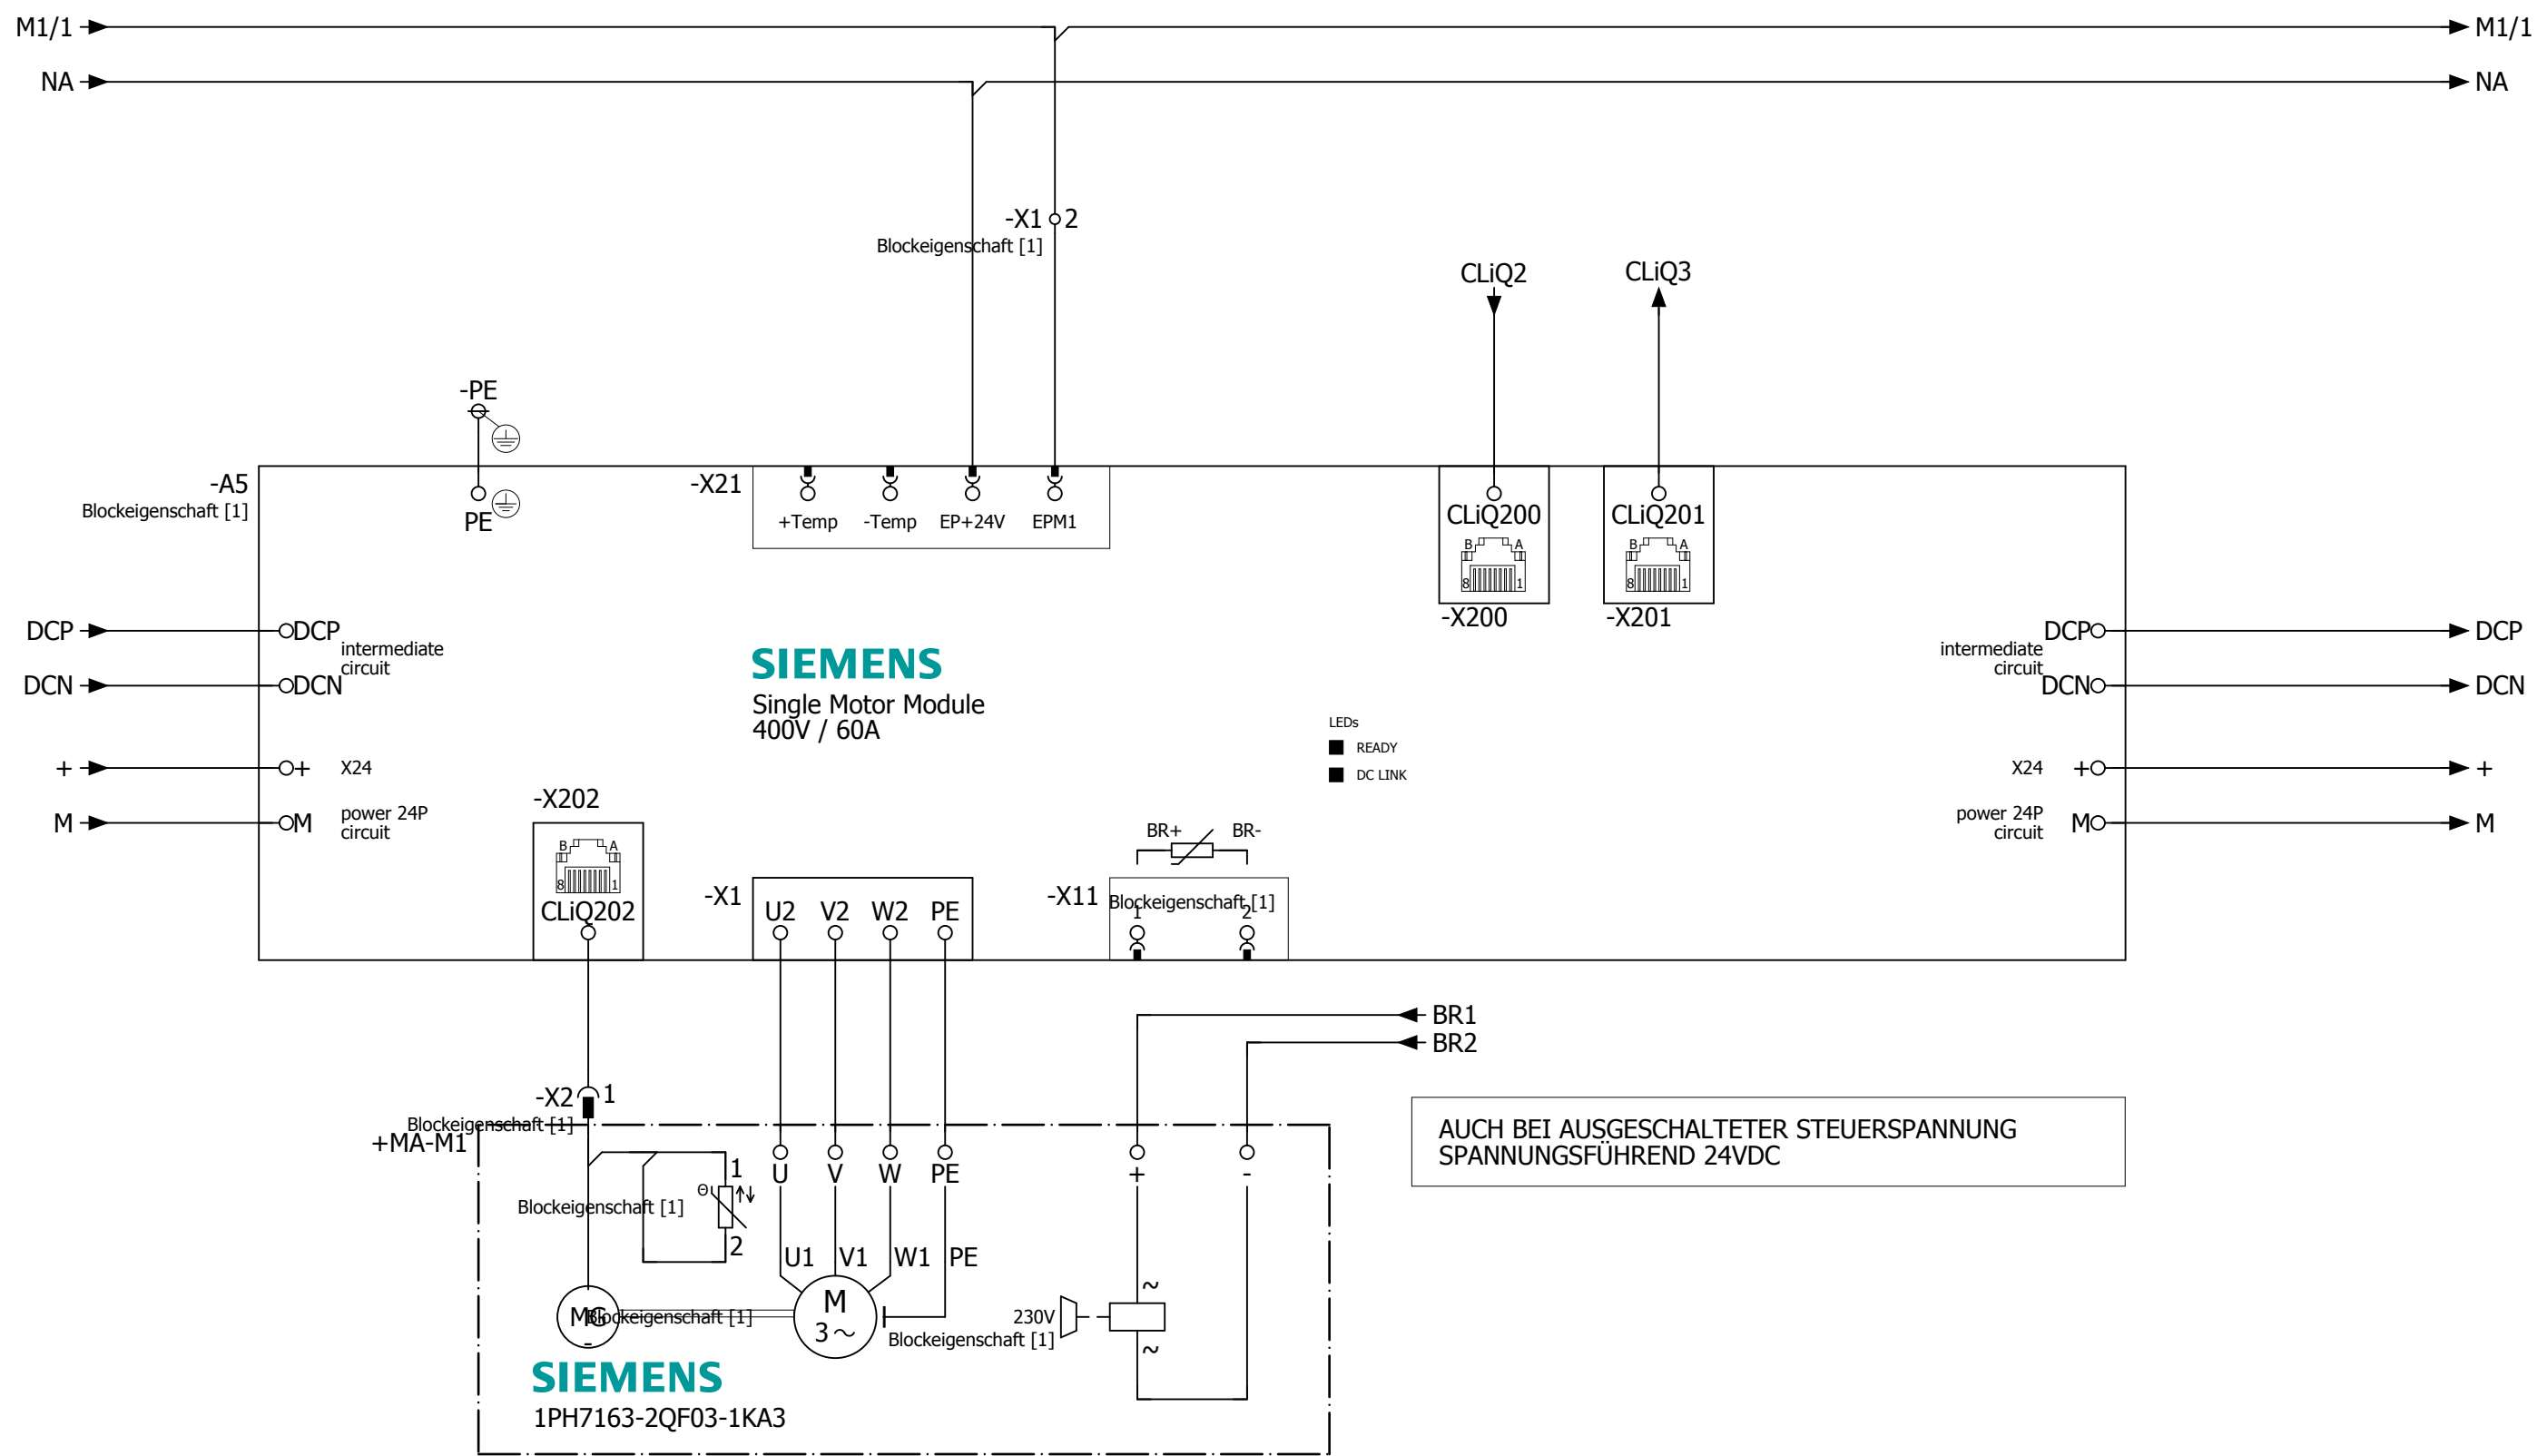

\$(MD_MACROS)\SIEMENS\S120\6SL3120-1TE26-0AA3.ems

Datum	27.10.2009	<PROJKETBESCHREIBUNG>	BET Elektrotechnik	SINAMICS S120 Single Motor Modul 60A	xxxx	= SINAMIC + S120
Bearb.	KFM					
Gepr.						
Änderung	Datum	Name	Urspr	Ersatz von	Ersetzt durch	R - 8xxxxx
						Blatt 44
						Blatt 336

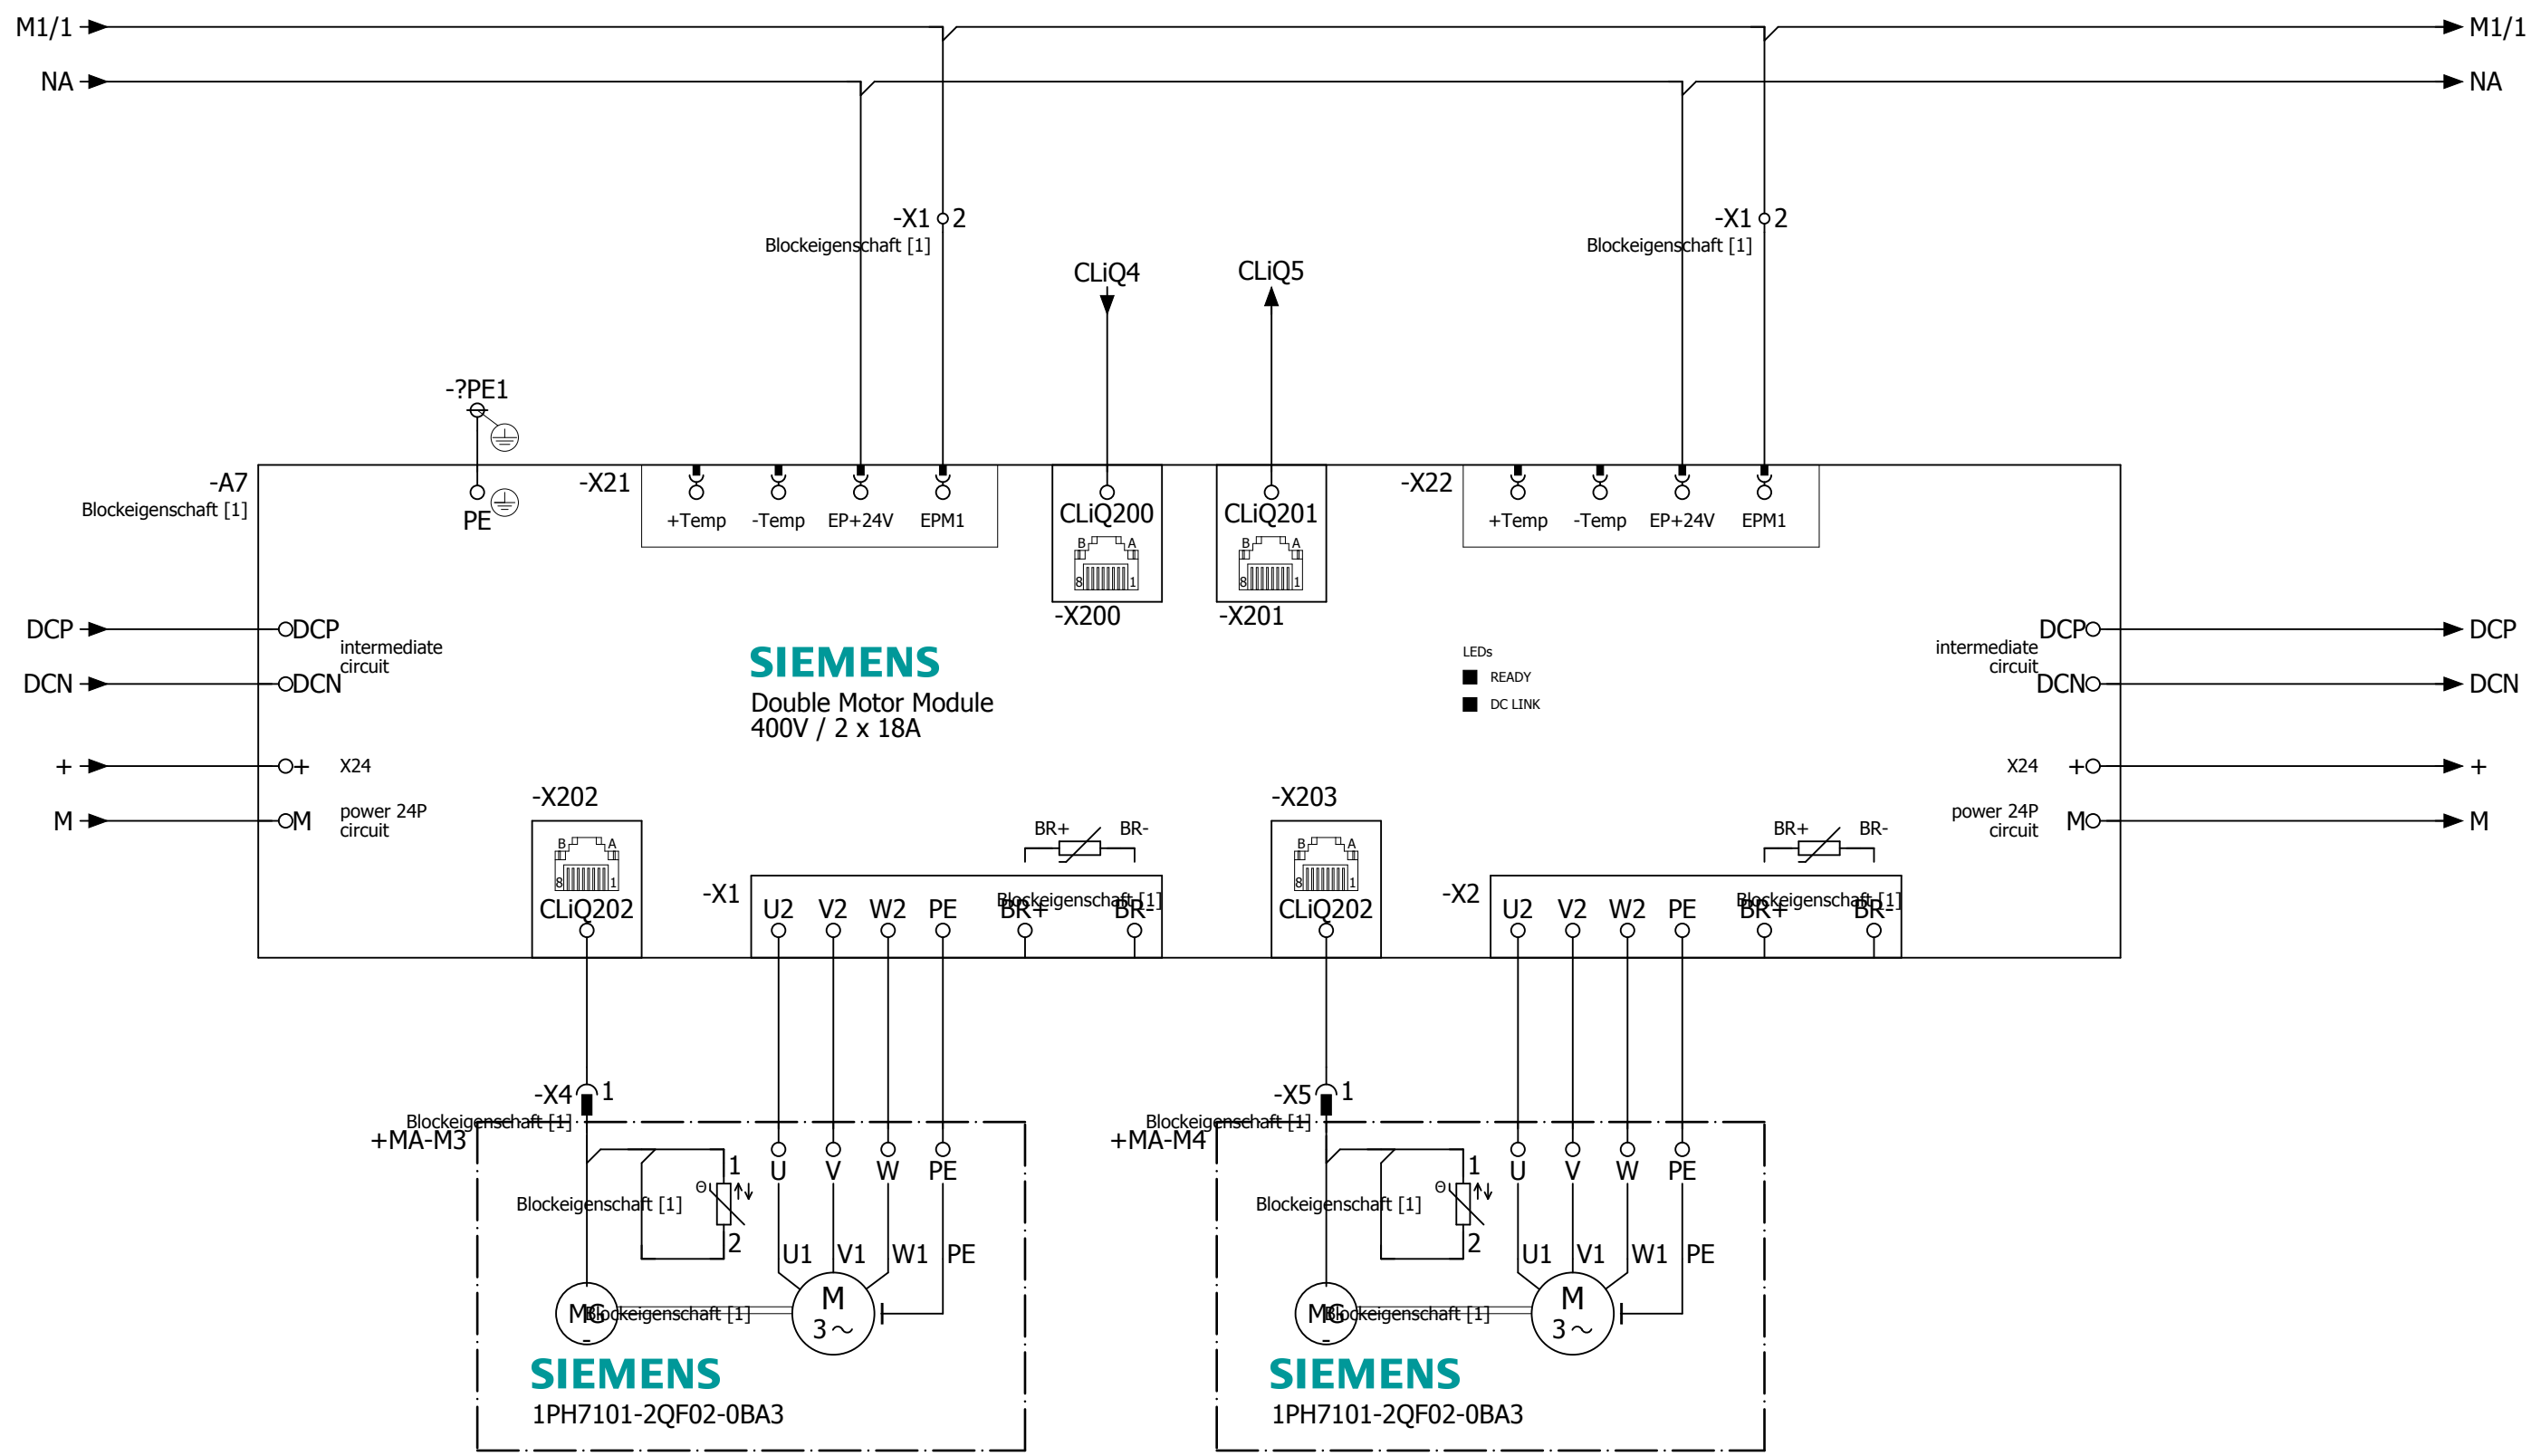

SIEMENS
Double Motor Module
400V / 2 x 18A

LEDs
 ■ READY
 ■ DC LINK

SIEMENS
1PH7101-2QF02-0BA3

SIEMENS
1PH7101-2QF02-0BA3

Motor 1

Motor 2

\$(MD_MACROS)\SIEMENS\S120\6SL3120-2TE21-8AA3.ems

=Schaltschrankleuchte+/2

				Datum	27.10.2009	<PROJKETBESCHREIBUNG>	BET Elektrotechnik	SINAMICS S120 Double Motor Modul 18A/18A	xxxx	= SINAMIC	
				Bearb.	KFM					+ S120	
				Gepr.							
Änderung	Datum	Name	Urspr	Ersatz von	Ersetzt durch						
								R - 8xxxxx		Blatt	46
										Blatt	336